

CZ Akumulační nádrže

ENG Storage tank

DE Speicherbehälter



NAD 200, 300 a 500 v13

Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt

Popis verze/ Version description / Versionsbeschreibung

NAD v13

Akumulační nádrž k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Nátrubek uprostřed nádoby G 6/4" lze použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ G 6/4".

Accumulation tank to accumulate excess heat from its source. The nozzle in the middle of the container G 6/4" can be used for mounting the electric heating unit TJ G 6/4".


Speichertank zur Speicherung überschüssiger Wärme aus der Quelle. Der Stutzen in der Mitte des Behälters G 6/4" kann zur Montage des Elektroheizgerätes TJ G 6/4" genutzt werden.

Objem [l]/ Volume [l]/ Volumen [l]	Průměr s izolací [mm]/ Diameter with insulation[mm]/ Durchmesser mit Isolierung[mm]	Výška s izolací [mm]/ Height with insulation [mm]/ Höhe mit Isolierung [mm]
204	600	max. 1327
320	650	max. 1616
475	700	max. 2015

NAD 200, 300 a 500 v13

Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt

NAD 200 v13

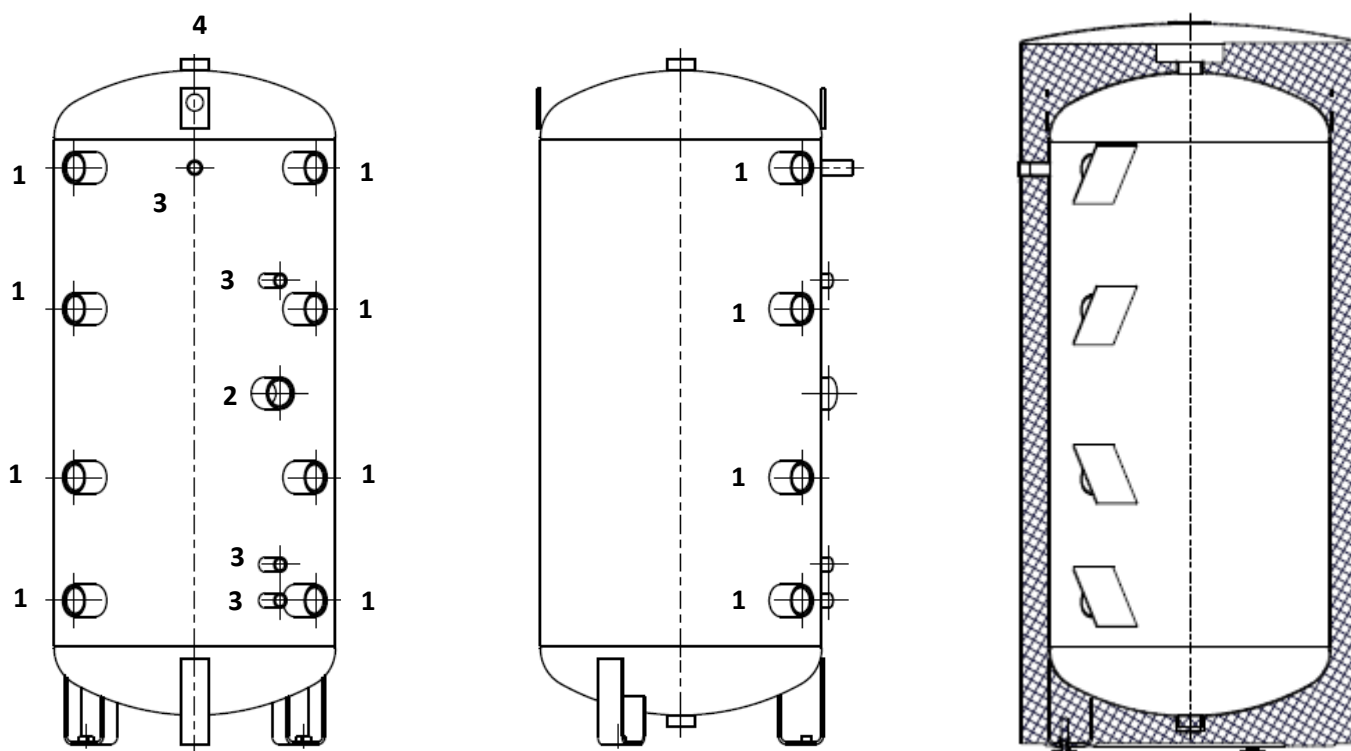

- 1...výstupy (vstupy) vody z aku. nádoby G1 ½" (6/4") vnitřní závit
- 2...výstup (vstup) vody z aku. nádoby G1 ½" (6/4") vnitřní závit, možnost montáže topné jednotky TJ 6/4"
- 3...jímky pro čidla (teploměr, termostat) G ½" vnitřní závit
- 4...výstup akumul. teplé vody (odvzdušnění) G1 ¼" vnitřní závit


- 1...outputs (inputs) of water from the container G1 ½" (6/4") internal thread
- 2...output (input) of water from the containers G1 ½" (6/4") internal thread, possibility of mounting a heating unit TJ 6/4"
- 3...wells for sensors (thermometer, thermostat) G ½" internal thread
- 4...output. hot water (venting) G1 ¼" internal thread

- 1...Ausgänge (Eingänge) von Wasser aus der Behälter G1 ½" (6/4") Innengewinde
- 2...Ausgabe (Eingabe) von Wasser aus der Behälter G1 ½" (6/4") Innengewinde, Möglichkeit zur Montage einer Heizeinheit TJ 6/4"
- 3...Vertiefungen für Sensoren (Thermometer, Thermostat) G ½" Innengewinde
- 4...Warmwasser (Entlüftung) G1 ¼" Innengewinde

NAD 200, 300 a 500 v13

Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt

NAD 300 v13

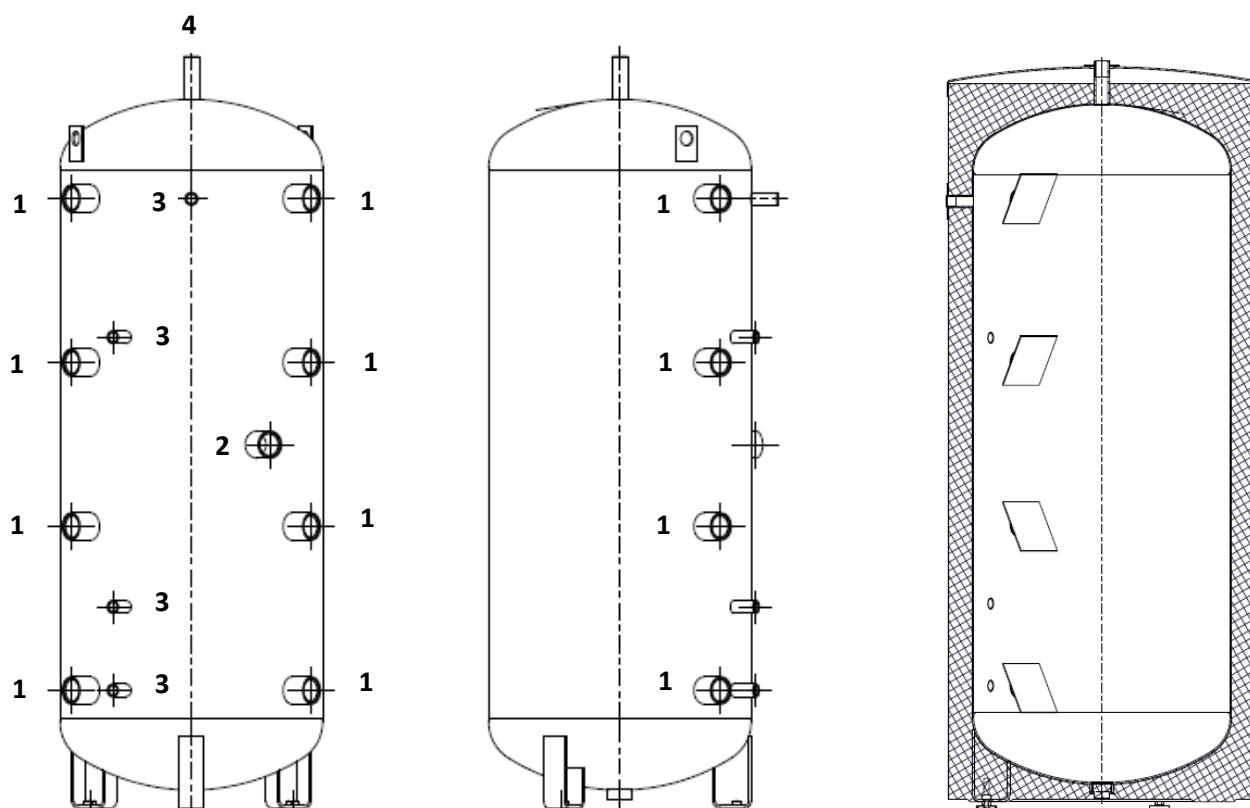


- 1...výstupy (vstupy) vody z aku. nádoby G1 ½" (6/4") vnitřní závit
 2...výstup (vstup) vody z aku. nádoby G1 ½" (6/4") vnitřní závit, možnost montáže topné jednotky TJ 6/4"
 3...jímky pro čidla (teploměr, termostat) G ½" vnitřní závit
 4...výstup akumul. teplé vody (odvzdušnění) G1" vnitřní závit

- 1...outputs (inputs) of water from the container G1 ½" (6/4") internal thread
 2...output (input) of water from the containers G1 ½" (6/4") internal thread, possibility of mounting a heating unit TJ 6/4"
 3...wells for sensors (thermometer, thermostat) G ½" internal thread
 4...output. hot water (venting) G1" internal thread

- 1...Ausgänge (Eingänge) von Wasser aus der Behälter G1 ½" (6/4") Innengewinde
 2...Ausgabe (Eingabe) von Wasser aus der Behälter G1 ½" (6/4") Innengewinde, Möglichkeit zur Montage einer Heizeinheit TJ 6/4"
 3...Vertiefungen für Sensoren (Thermometer, Thermostat) G ½" Innengewinde
 4...Warmwasser (Entlüftung) G1" Innengewinde

NAD 200, 300 a 500 v13

Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt

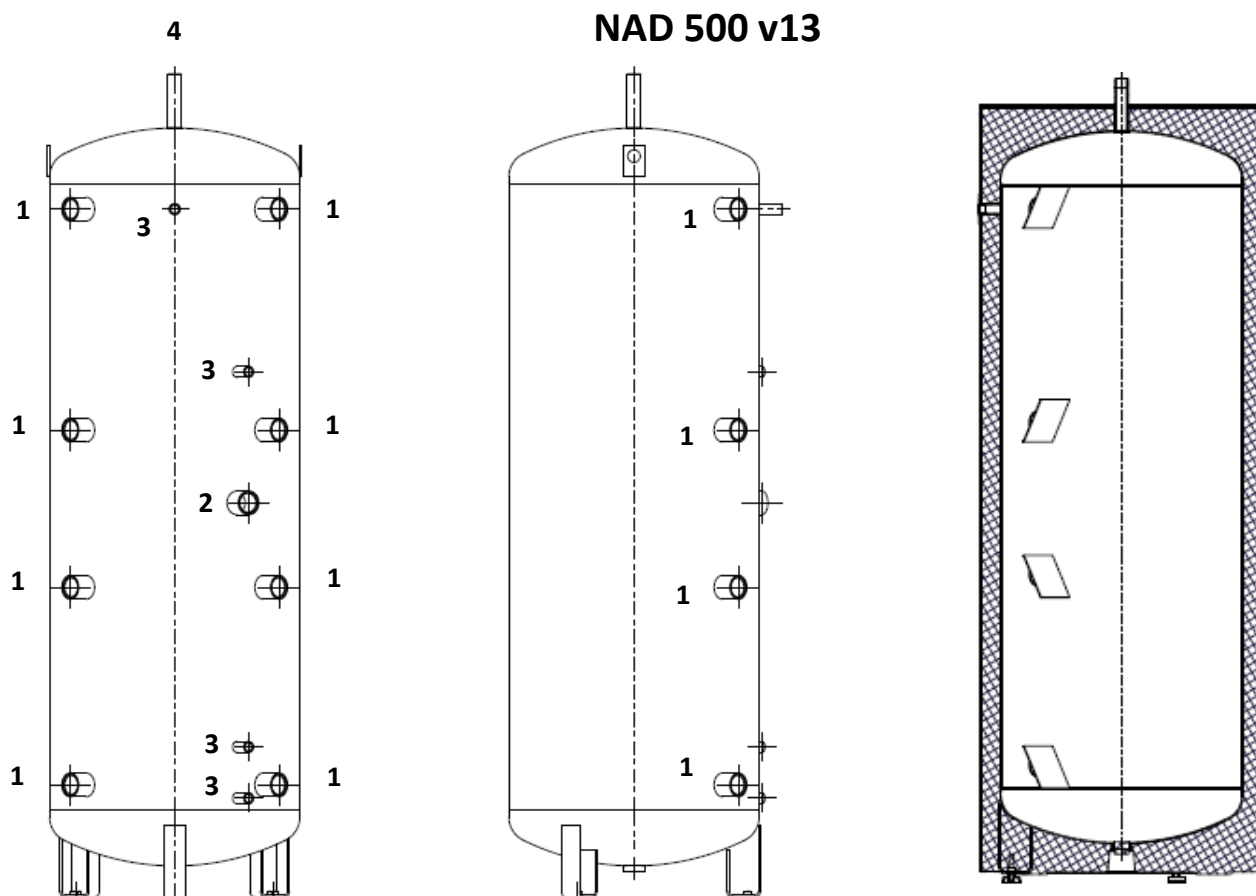

- 1...výstupy (vstupy) vody z aku. nádoby G1 ½" (6/4") vnitřní závit
2...výstup (vstup) vody z aku. nádoby G1 ½" (6/4") vnitřní závit, možnost montáže topné jednotky TJ 6/4"
3...jímky pro čidla (teploměr, termostat) G ½" vnitřní závit
4...výstup akumul. teplé vody (odvzdušnění) G1" vnitřní závit

- 1...outputs (inputs) of water from the container G1 ½" (6/4") internal thread
2...output (input) of water from the containers G1 ½" (6/4") internal thread, possibility of mounting a heating unit TJ 6/4"
3...wells for sensors (thermometer, thermostat) G ½" internal thread
4...output. hot water (venting) G1" internal thread

- 1...Ausgänge (Eingänge) von Wasser aus der Behälter G1 ½" (6/4") Innengewinde
2...Ausgabe (Eingabe) von Wasser aus der Behälter G1 ½" (6/4") Innengewinde, Möglichkeit zur Montage einer Heizeinheit TJ 6/4"
3...Vertiefungen für Sensoren (Thermometer, Thermostat) G ½" Innengewinde
4...Warmwasser (Entlüftung) G1" Innengewinde

Tabulka statických ztrát/ Table of static losses/ Tabelle der statischen Verluste

	NAD 200 v13	NAD 300 v13	NAD500v13
Statická ztráta(W)	53	80	96
The standing loss(W)			
Warmhalteverluste(W)			